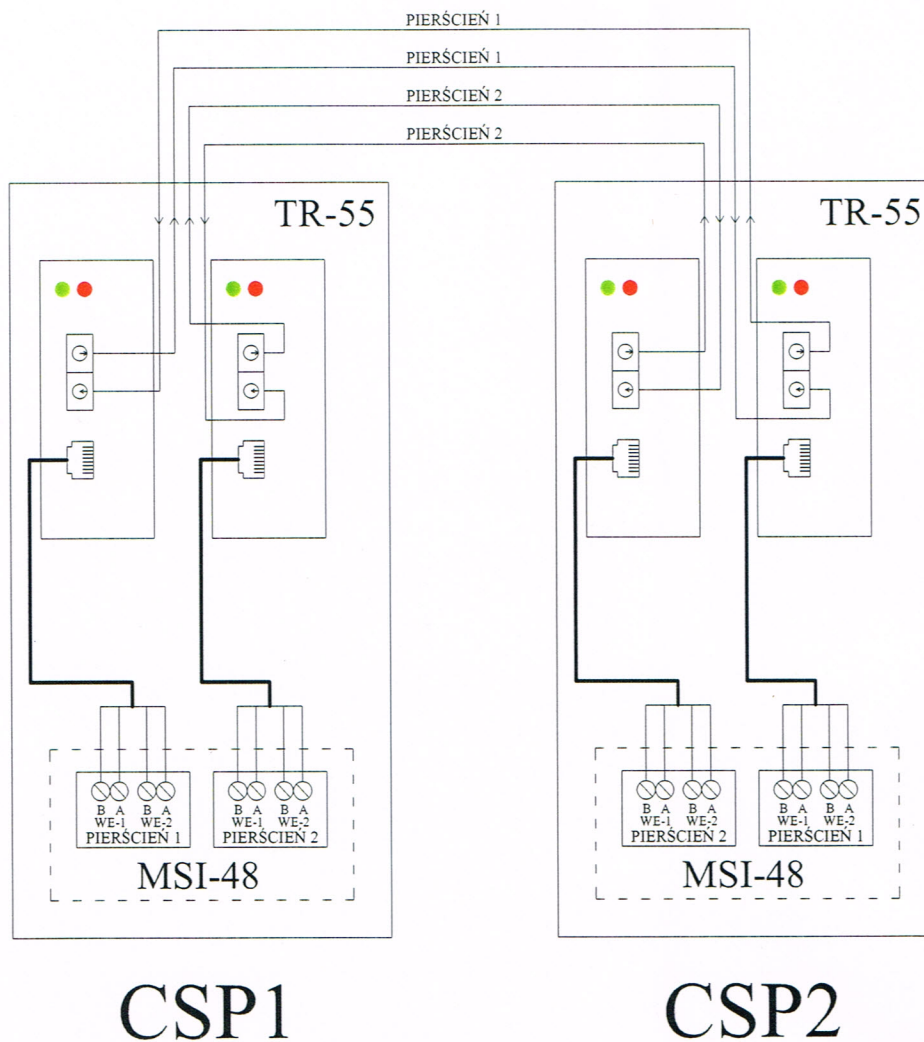




WE-1A - B-POM
WE-1B - POM
WY-1A - B-ZIEL
WY-1B - ZIEL
WE-2A - B-POM
WE-2B - POM
WY-2A - B-ZIEL
WY-2B - ZIEL



Sposób połączenia 2 central w sieci za pomocą pary światłowodów (styk typu SC/PC)

OX SYSTEM Krzysztof Miłosz Kołodziejczyk
ul. Romana Wyrobka 5/22; 80-288 Gdańsk
tel. 511 788 789; e-mail: oxsystem@wp.pl

OXSYSTEM

Obiekt	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW "STARY LAS" Sp. z o.o. STARY LAS 9, STAROGARD GDAŃSKI			
Temat	Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej			
Projektował	inż. Józef Kołodziejczyk	Nr upr. 0007420, KNP 14/406/2011	Podpis 	Data 05.2013
Sprawdził	inż. Krzysztof Kołodziejczyk	Nr upr. 0024400, KNP 14/407/2011	Podpis 	Data 05.2013
Tytuł rys. Sposób połączenia 2 central w sieci				Skala
				Nr rys. 5