




STAR-WiK Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

M.H.
12.10.13

83-200 Starogard Gdański
ul. Lubichowska 128
tel./fax (58) 562 81 90
www.star-wik.pl
Oczyszczalnia ścieków: tel. (58) 562 52 73

Starogard Gd., 14.10.2013 r.

L.DZ.: WS/02831/10/2013

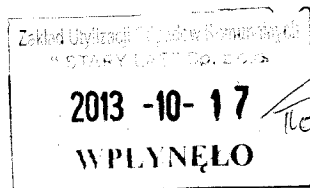

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
STARY LAS Sp. z o.o.
Stary Las 9, 83-200 Starogard Gdański
Fax: 58 775 0380

Dotyczy:

pisma ZUOK Stary Las, L.dz.: ZUOK/1268/2013, w sprawie wydania warunków odbioru podczyszczonych ścieków przemysłowych dostarczanych taborem asenizacyjnym w ilości 120m³/dobę

W odpowiedzi na pismo ZUOK Stary Las, PWiK „Star-WiK” wydaje zgodę na odbiór podczyszczonych ścieków taborem asenizacyjnym w ilości 120m³/dobę z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków:

1. Parametry dostarczanych ścieków przemysłowych nie będą przekraczać:
ChZT_{Cr} – 800 mg/l,
BZT₅ – 350 mg/l,
Zawiesiny – 250 mg/l,
Fosfor ogólny – 5 mg/l,
Węglowodory ropopochodne – 15 mg/l
pozostałe wskaźniki zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. (Dz. U. 137/2006, poz.984)
2. Temperatura ścieków nie może przekraczać 35°C
3. Odczyn pH mieścić się będzie w przedziale 6,5 do 9,5
4. Dostarczane ścieki nie będą zawierały substancji stałych, palnych, żrących i innych, zgodnie z art.9 p.2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 123/2006, poz. 858 z poz. zm.)
5. Dostawca ścieków przemysłowych zobowiązany jest do wewnętrznej kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do kanalizacji, jak też do udostępniania wyników wewnętrznej kontroli właścicielowi urządzeń kanalizacyjnych oraz informacji nt. posiadanych urządzeń podczyszczających ścieki

Schm



STAR-WiK Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

83-200 Starogard Gdański
ul. Lubichowska 128
tel./fax (58) 562 81 90
www.star-wik.pl
Oczyszczalnia ścieków: tel. (58) 562 52 73

6. Umożliwienia właścicielowi urządzeń kanalizacyjnych dostępu w każdym czasie do miejsc kontroli ilości i jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji. Miejscem poboru prób kontrolnych, przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, będzie ostatnia studzienka na terenie zakładu, przed wlotem do kanalizacji miejskiej
7. W przypadku wystąpienia awarii, powodującej zrzut niebezpiecznych substancji, Dostawca ścieków przemysłowych niezwłocznie poinformuje o tym fakcie właściciela urządzeń kanalizacyjnych, w celu umożliwienia podjęcia odpowiednich działań, zmniejszających skutki awarii.

DYREKTOR
Stefan Rykowski

Do wiadomości:

1. WW-DzT a/a
2. WS a/a