# Profil podłużny sieci wodociągowej
## W5 - ob.1
## skala: 1:100/500

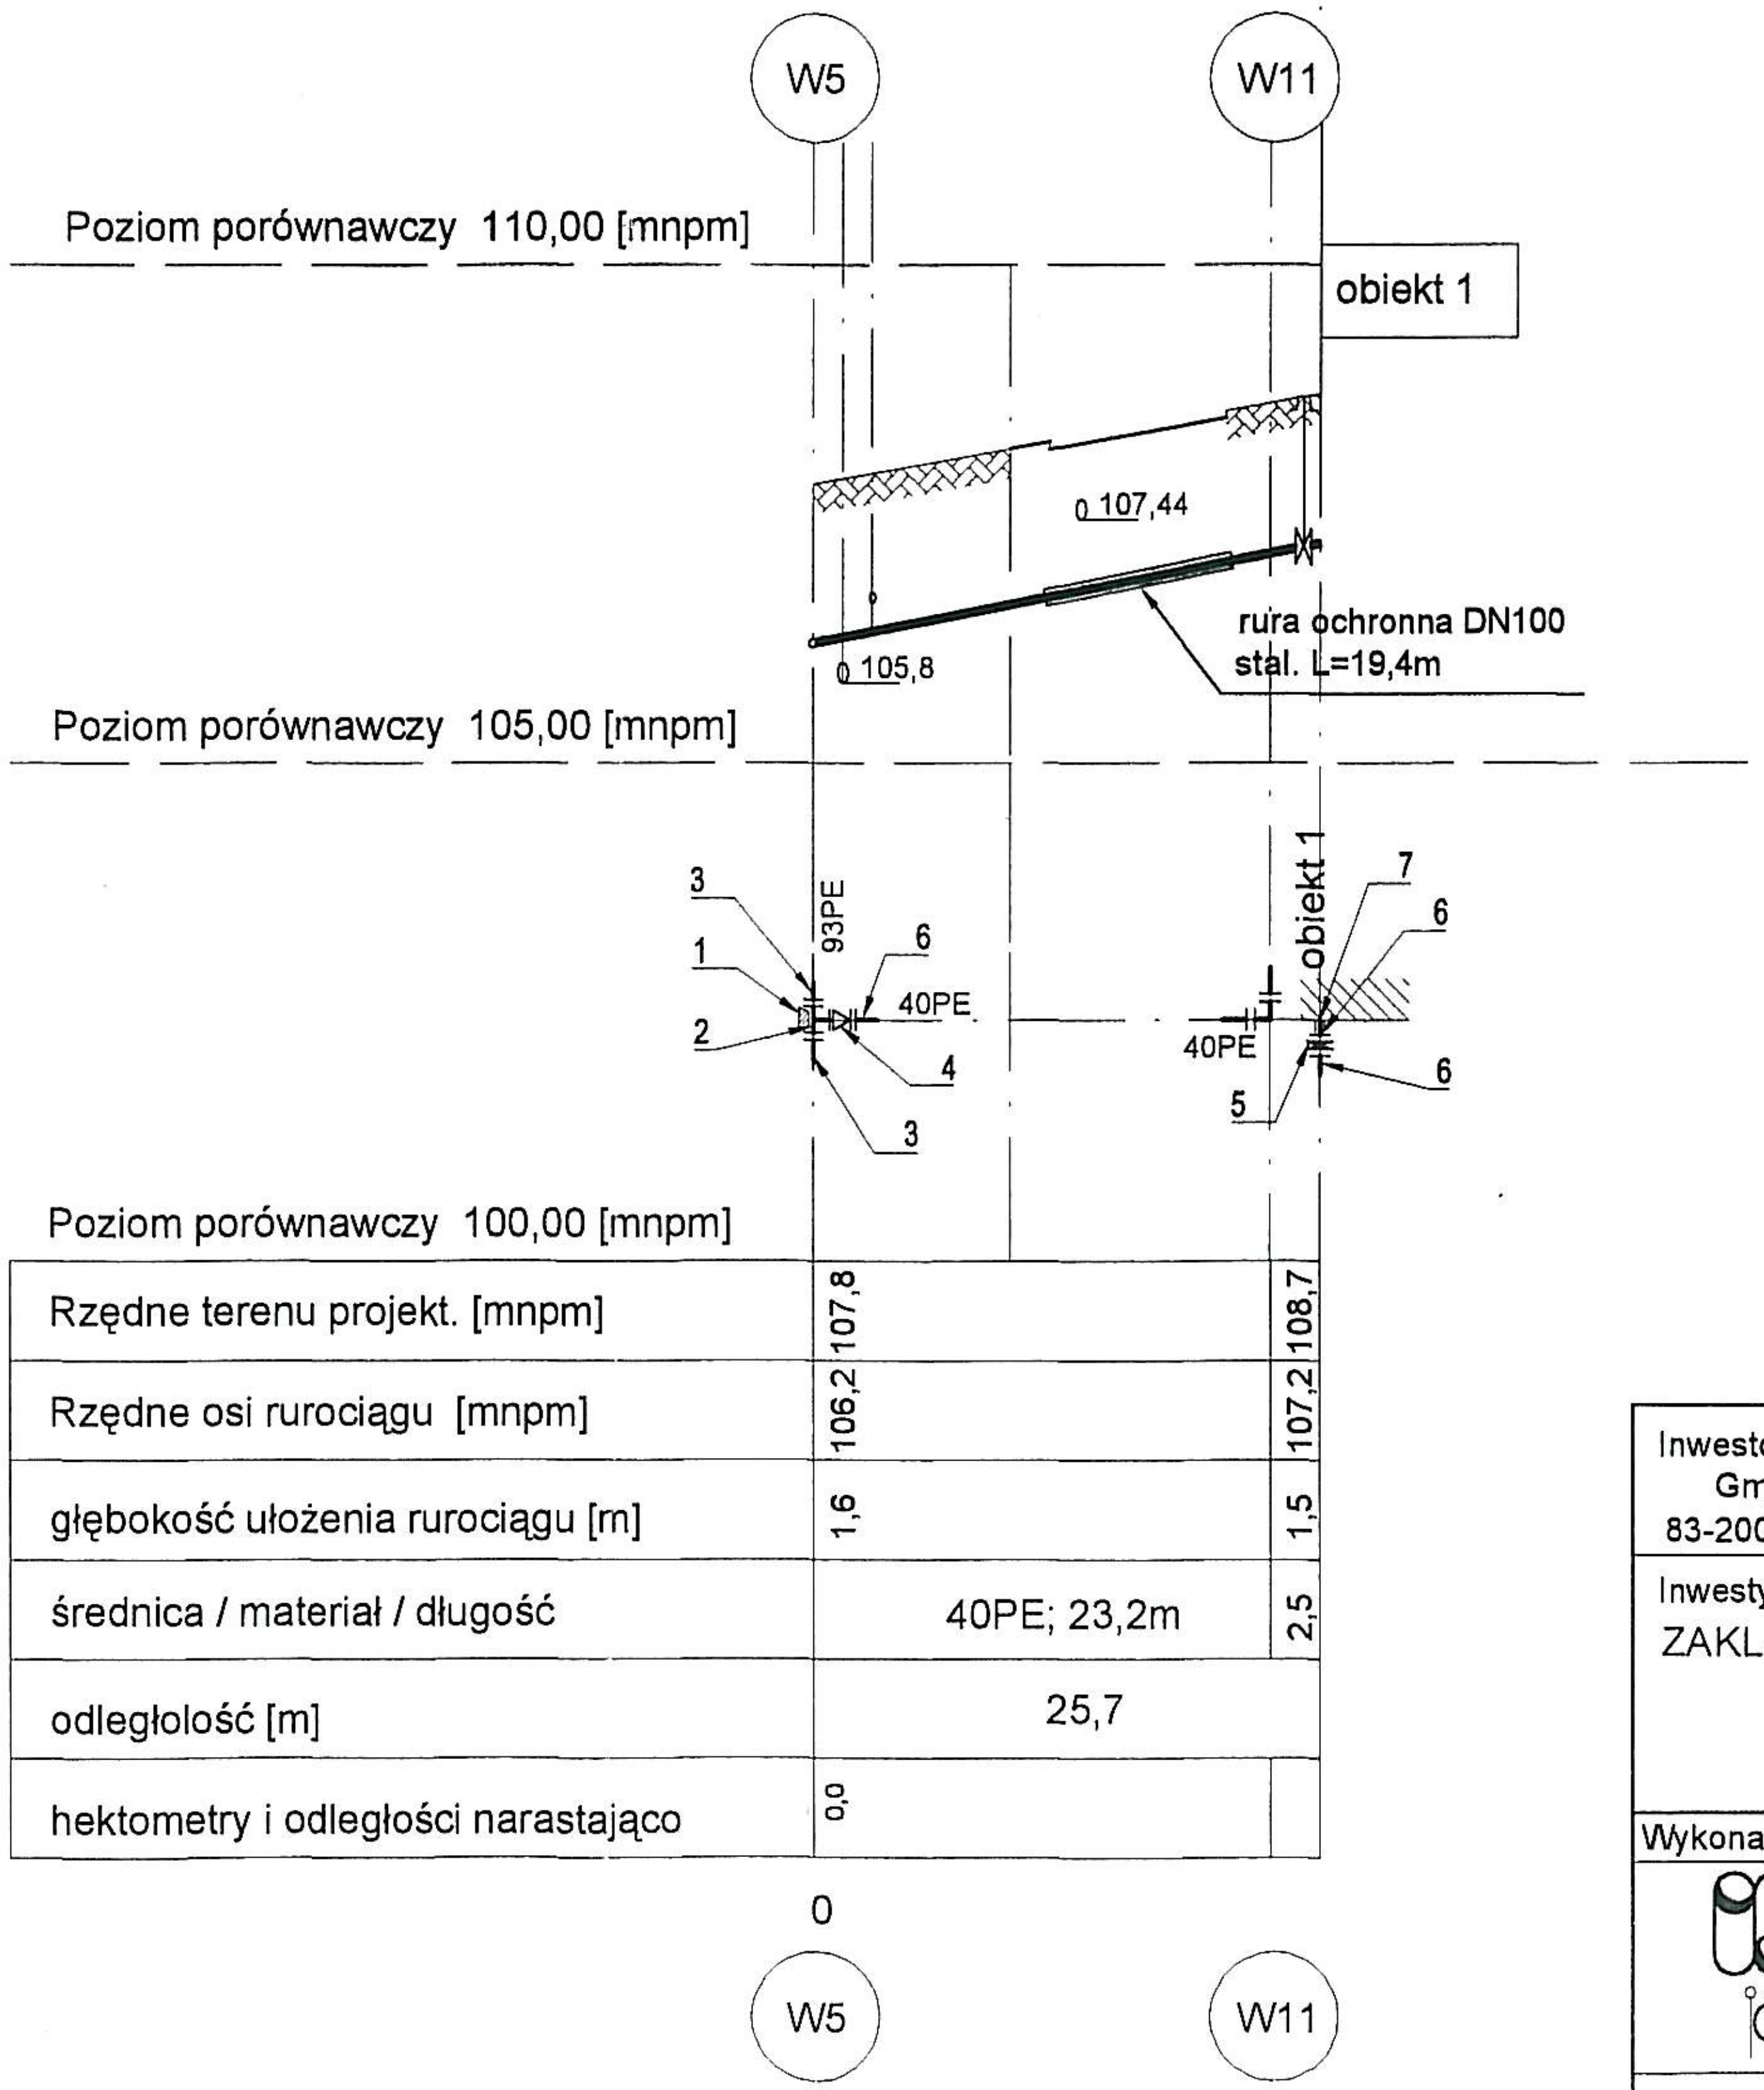
W5
W11
Poziom porównawczy 110,00 [mnpm]
obiekt 1
107,44
rura ochronna DN100
stal. L=19,4m
105,8
Poziom porównawczy 105,00 [mnpm]
3
93PE
1
6
40PE
2
4
3
obiekt 1
7
6
40PE
5
6
Poziom porównawczy 100,00 [mnpm]
0
W5
W11

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rzędne terenu projekt. [mnpm] | 107,8 | | 108,7 |
| Rzędne osi rurociągu [mnpm] | 106,2 | | 107,2 |
| głębokość ułożenia rurociągu [m] | 1,6 | | 1,5 |
| średnica / materiał / długość | | 40PE; 23,2m | 2,5 |
| odległołość [m] | | 25,7 | |
| hektometry i odległości narastająco | 0,0 | | |

UWAGA : Oznaczenia jak na rys. nr 03.1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inwestor:<br>Gmina Miejska Starogard Gdański<br>83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6 | Stadium:<br>P.B | Branża:<br>S | Obiekt:<br>Zakład Utylizacji Odpadów<br>Stary Las |
| Inwestycja:<br>ZAKLAD UTYLIZACJI ODPADÓW<br>Stary Las<br>wraz z infrastruktura<br>towarzyszaca | Tytuł projektu: Sieci zewnętrzne<br>Nazwa rys.: Profil podluzny sieci wodociagowej<br>Odcinek od W5 - ob. 1 | | |
| Wykonawca dokumentacji KONSORCJUM:<br>Przedsiębiorstwo<br>J. A. T. Sp. z o.o.<br>80-365 Gdańsk<br>ul. Czarny Dwór 8 A | Projektował:<br>mgr inz. D. Wołowska<br>inż. Jan Rzeznik | Upr. nr:<br>725/Gd/83 | |
| | Sprawdził:<br>mgr inz.<br>Grzegorz Zych | Upr. nr:<br>4130/Gd/89 | |
| NORD INVESTMENTS<br>S.A.<br>80-747 Gdańsk<br>ul. Toruńska 12 | Data:<br>10.12.2004 | Skala:<br>1 : 100/500 | Nr arch. proj.:<br>1978/2004<br>t.VI |
| | | | Nr rys.:<br>S.09 |